สถานี N.24A							
ปีน้ำ	ปริมาณน้ำสูงสุดรายปี ลบ.ม./วิ	ปีน้ำ	ปริมาณน้ำสูงสุดรายปี ลบ.ม./วิ	ปีน้ำ	ปริมาณน้ำสูงสุดรายปี ลบ.ม./วิ	ปีน้ำ	ปริมาณน้ำสูงสุดรายปี ลบ.ม./วิ
2550	1084.2						
2551	625.3						
2552	237.6						
2553	299.0						
2554	319.1						
2555	161.5						
2556	360.0						
2557	242.2						
2558	247.8						
2559	442.5						
2560	692.2						
2561	264.9						
2562	891.6						
2563	170.0						
2564	358.4						
2565	365.6						
2566	565.6						

กราฟแสดง ปริมาณน้ำสูงสุดรายปี ขนาดรอบปีต่างๆ
สถานี N.24A บ.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

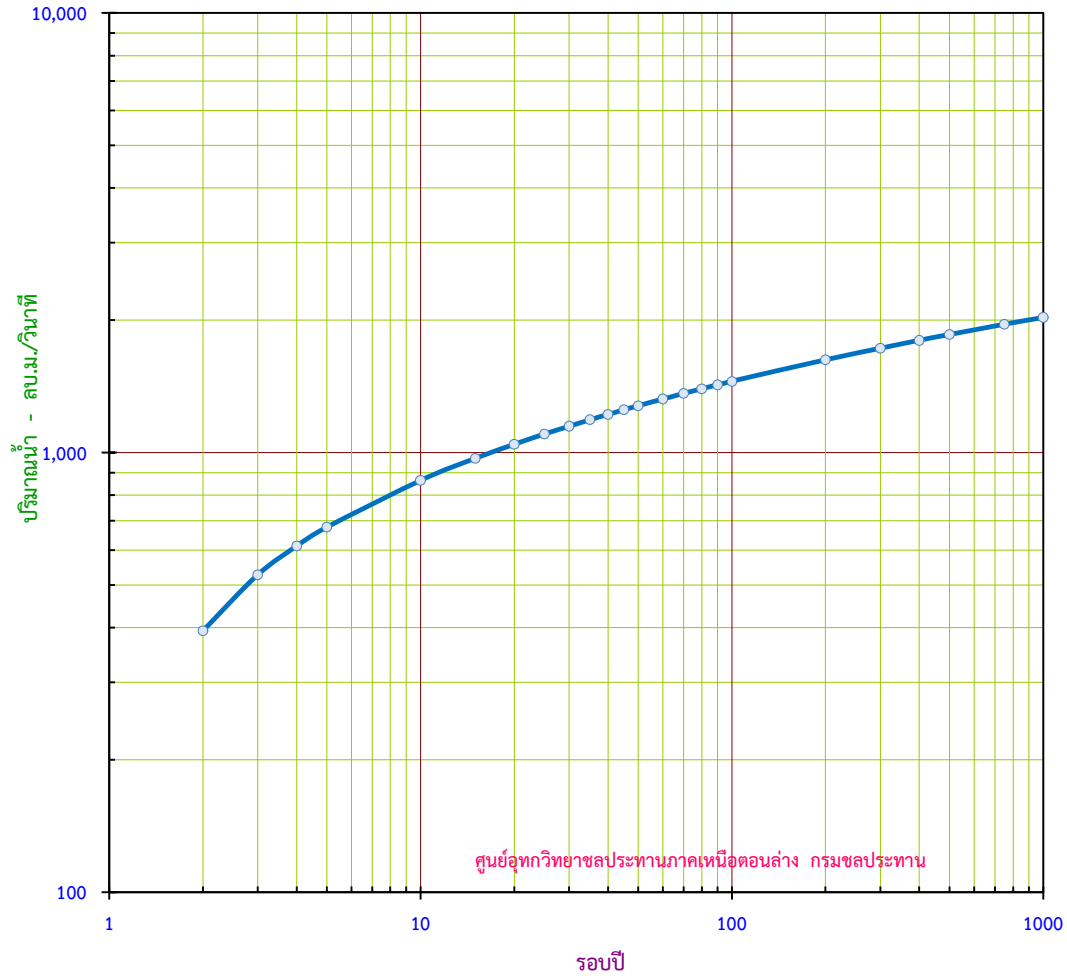

รอบปี	2	3	5	10	25	50	100	200	300	500	750	1000	ปี
ปริมาณน้ำ	393.2	527.34	676.74	864.5	1101.7	1277.7	1452.3	1626.4	1728.0	1856.0	1957.5	2029.5	ลบ.ม./วิ

หมายเหตุ : การคำนวณหาปริมาณน้ำสูงสุด ขนาดรอบปีต่างๆโดยวิธีกับเบล(Gumbel Distribution Method)

จำนวนข้อมูลเท่ากับ 17 ปี