


สถานี N.60							
ปีน้ำ	ปริมาณน้ำ สูงสุดรายปี ลบ.ม./วิ	ปีน้ำ	ปริมาณน้ำ สูงสุดรายปี ลบ.ม./วิ	ปีน้ำ	ปริมาณน้ำ สูงสุดรายปี ลบ.ม./วิ	ปีน้ำ	ปริมาณน้ำ สูงสุดรายปี ลบ.ม./วิ
2532	417.6	2562	548.4				
2533	681.1	2563	796.4				
2534	401.5	2564	471.9				
2535	374.0	2565	1043.0				
2536	507.1	2566	730.1				
2537	609.6						
2538	2050.0						
2539	1256.2						
2540	528.8						
2541	617.3						
2542	920.7						
2543	544.9						
2544	1426.2						
2545	782.5						
2546	906.6						
2547	714.0						
2548	692.4						
2549	1326.4						
2550	573.1						
2551	512.8						
2552	492.6						
2553	923.5						
2554	1537.2						
2555	681.7						
2556	435.2						
2557	514.0						
2558	574.2						
2559	630.3						
2560	985.0						
2561	784.0						



กราฟแสดง ปริมาณน้ำสูงสุดรายปี ขนาดรอบปีต่างๆ
สถานี N.60 บ.เด่นสำโรง อ.ตรอน จ.อุดรดิตถ์

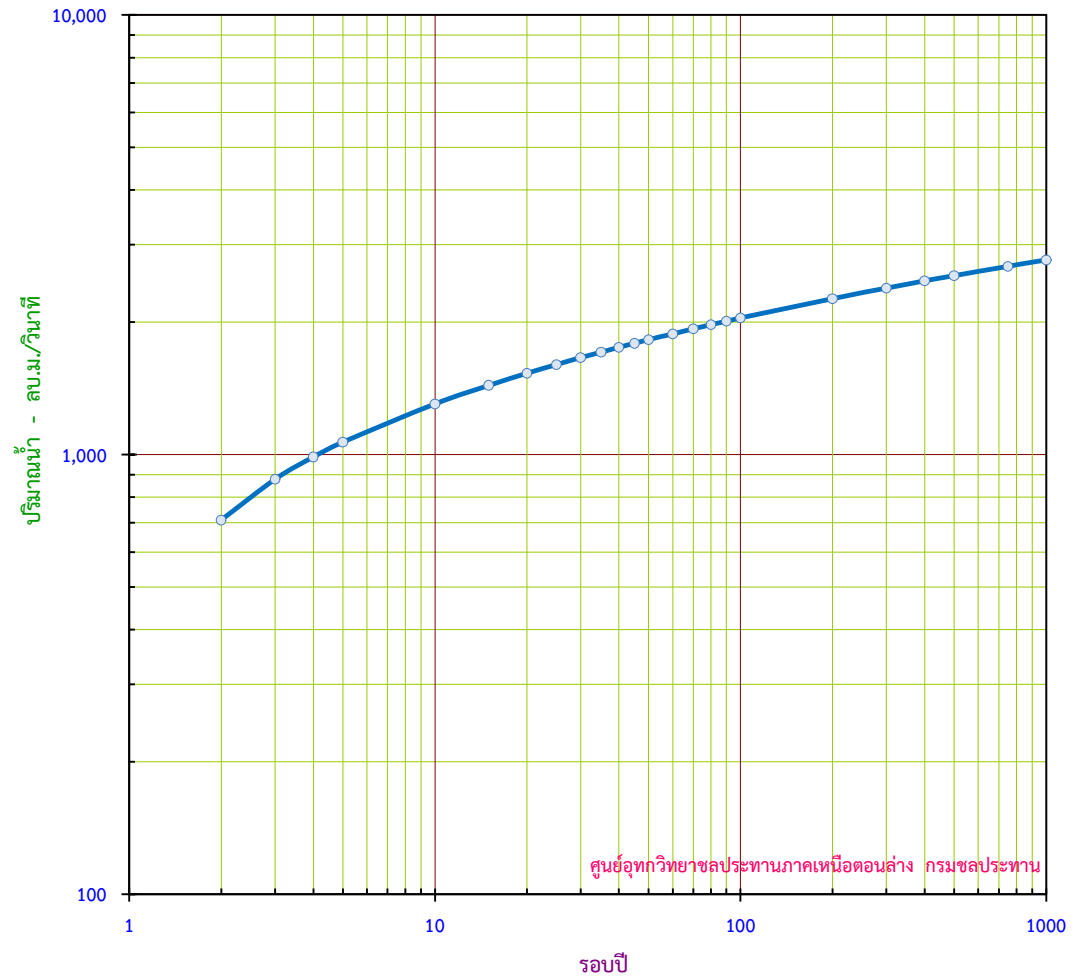

รอบปี	2	3	5	10	25	50	100	200	300	500	750	1000	ปี
ปริมาณน้ำ	709.9	878.99	1067.3	1303.9	1602.8	1824.5	2044.7	2264.0	2392.1	2553.3	2681.3	2772.0	ลบ.ม./วิ

หมายเหตุ : การคำนวณหาปริมาณน้ำสูงสุด ขนาดรอบปีต่างๆโดยวิธีกับเบล (Gumbel Distribution Method)

จำนวนข้อมูลเท่ากับ 35 ปี