


สถานี P.15							
ปีน้ำ	ปริมาณน้ำ สูงสุดรายปี ลบ.ม./วิ	ปีน้ำ	ปริมาณน้ำ สูงสุดรายปี ลบ.ม./วิ	ปีน้ำ	ปริมาณน้ำ สูงสุดรายปี ลบ.ม./วิ	ปีน้ำ	ปริมาณน้ำ สูงสุดรายปี ลบ.ม./วิ
2521	1550.8						
2522	1354.0						
2523	1884.0						
2540	680.5						
2541	620.9						
2542	1849.6						
2543	678.8						
2544	1420.0						
2545	1595.0						
2546	1334.3						
2547	681.6						
2548	1043.2						
2549	2292.5						
2550	2477.5						
2551	2264.0						
2552	1843.0						
2553	2385.8						
2554	3169.7						
2555	2000.0						
2556	1500.2						
2557	663.8						
2558	533.5						
2559	1085.8						
2560	1013.3						
2561	492.0						
2562	453.8						
2563	485.3						
2564	2273.8						
2565	2008.7						
2566	1385.2						



กราฟแสดง ปริมาณน้ำสูงสุดรายปี ขนาดรอบปีต่างๆ
สถานี P.15 อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

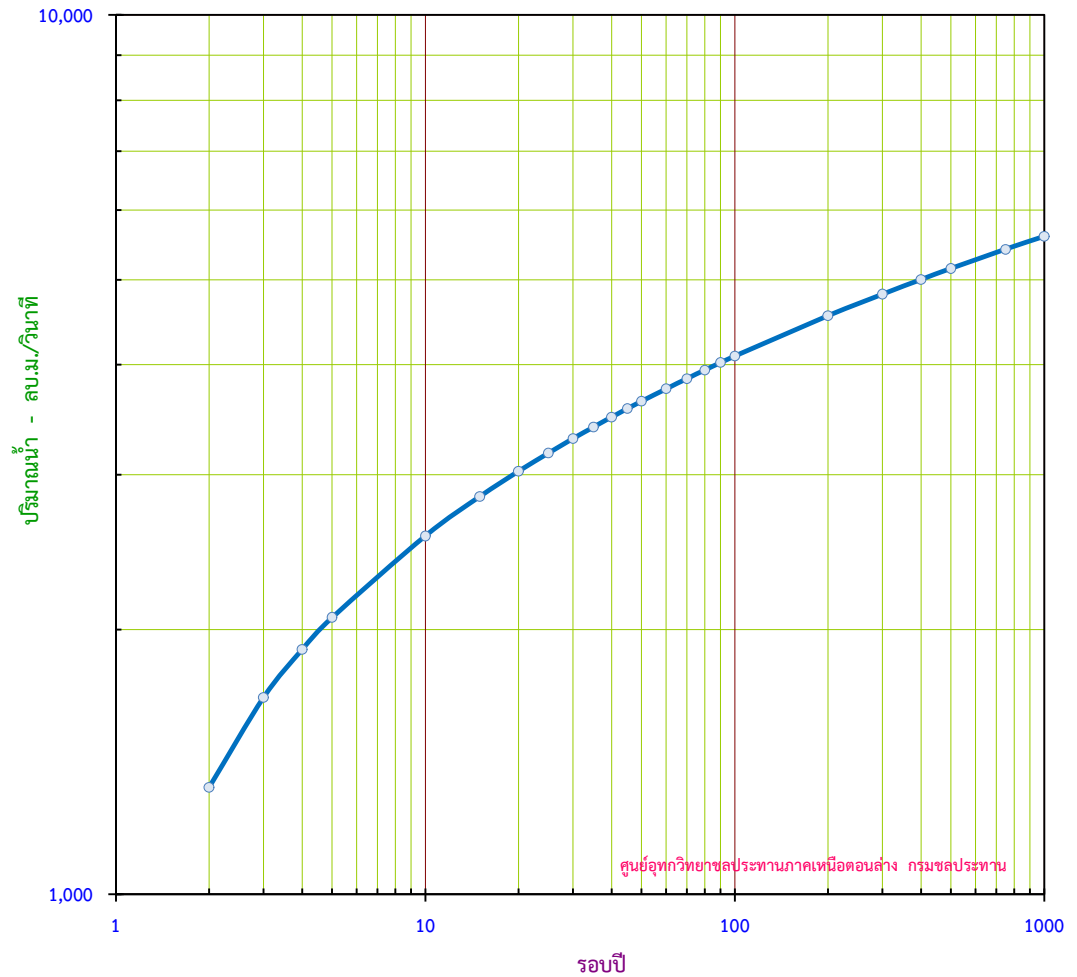

รอบปี	2	3	5	10	25	50	100	200	300	500	750	1000	ปี
ปริมาณน้ำ	1323.0	1673.8	2064.6	2555.6	3176.0	3636.3	4093.1	4548.3	4814.2	5148.9	5414.4	5602.8	ลบ.ม./วิ

หมายเหตุ : การคำนวณหาปริมาณน้ำสูงสุด ขนาดรอบปีต่างๆโดยวิธีกับเบล(Gumbel Distribution Method)

จำนวนข้อมูลเท่ากับ 30 ปี